


# Touchdisplay

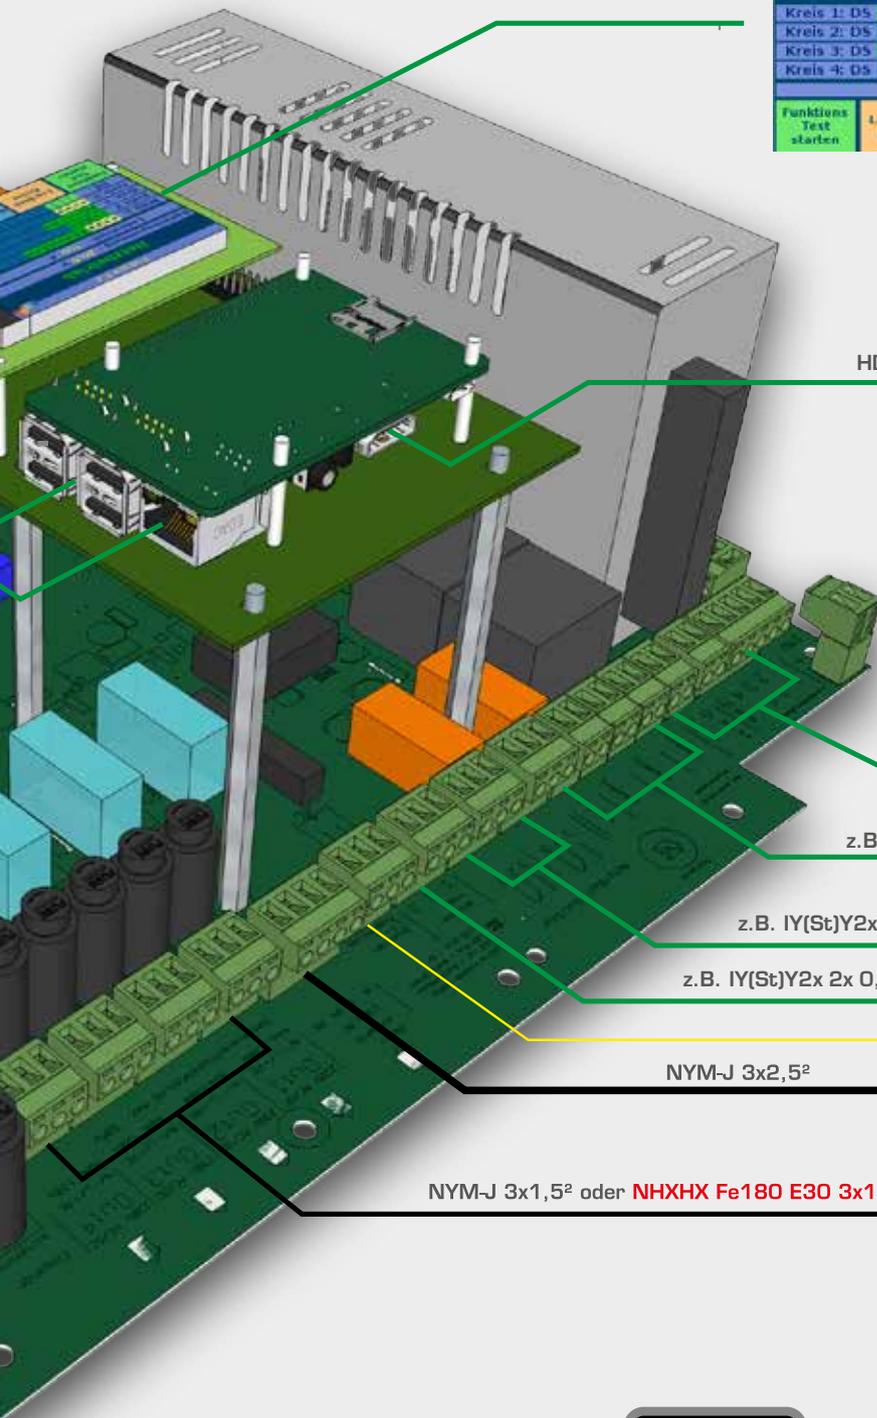

HDMI

Monitor

mind. IY(St)Y 3x2x0,8

Melde-  
tableau

z.B. IY(St)Y2x 2x 0,8

digitale Eingänge 1-4

z.B. IY(St)Y2x 2x 0,8

Relaisausgang Netz/Batterie

z.B. IY(St)Y2x 2x 0,8

kritischer Kreis/Netzwächter  
Service

NYM-J 3x2,5<sup>2</sup>

Netzeinspeisung L/N/PE

NYM-J 3x1,5<sup>2</sup> oder NHXHX Fe180 E30 3x1,5<sup>2</sup>

Abgangskreise 1-4

Buskabel Cat 7 S-FTP J-02YSCH 4x2x AWG 23

oder IY(St)Y 2x2x0,8



oder

